


$$I_1, I_2, I_3,$$

## Állandó fogyasztók

12 6kA

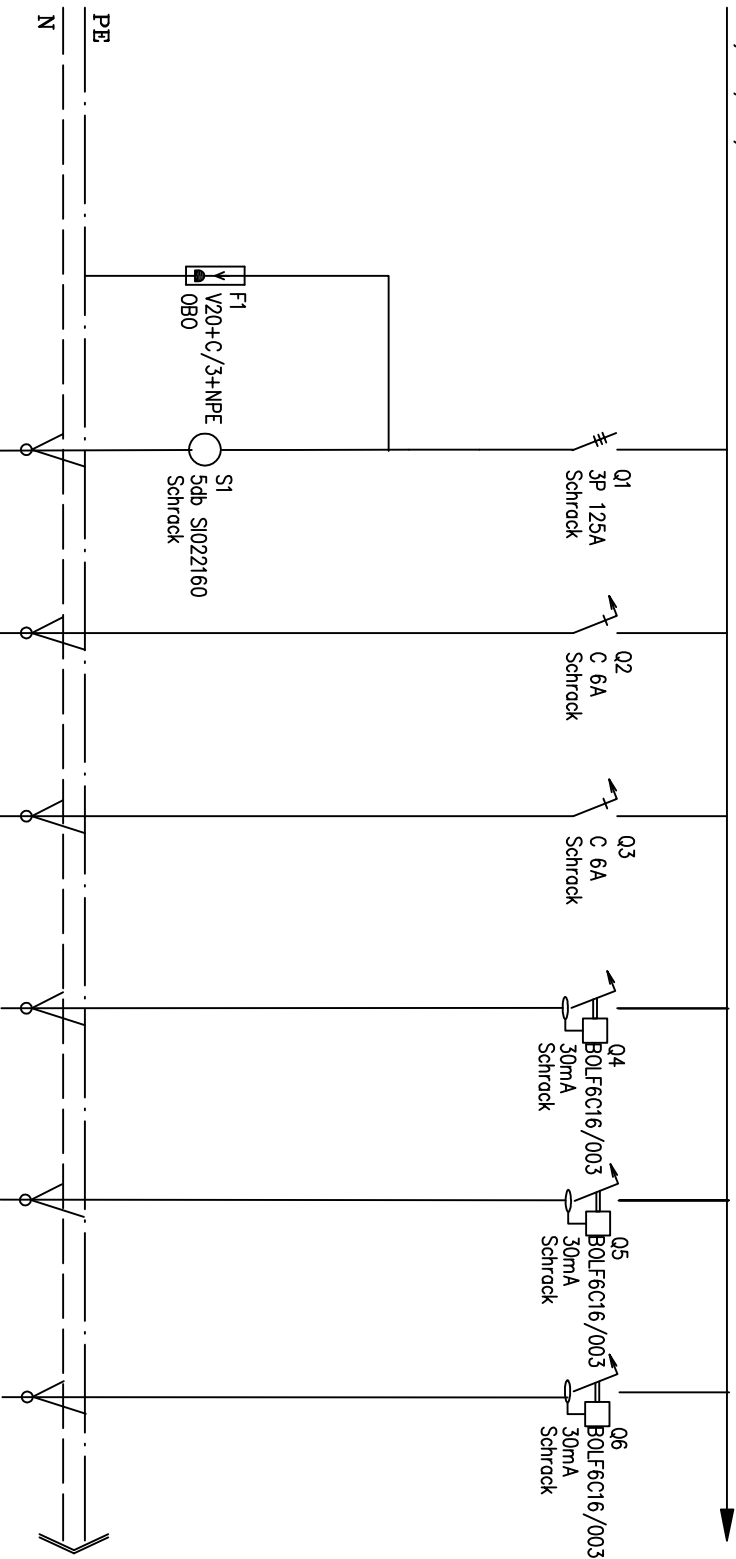

f o l y t a t á s

Aramkör jele		B	EK1	EK2	EK3	EK4	EK5
Aramkör megnevezése	Tűlfeszültség védelem	Betáplálás	Kijáratjelző világítás	Biztonsági világítás	Hűtők konyha.	Hűtők előtér.	Előkészítők Hűtők
Beeép. teljesítmény (kW)							
Max. névl. áram (A)							
Vezeték/védőcső típus		H07V-K/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX
Vezeték/vcső méret (mm2)		5x50/48	3x1,5/16	3x1,5/16	3x2,5/16	3x2,5/16	3x2,5/16

- A szekrény javasolt típusa Schrack MODUL 160
- A szekrényben elhelyezendő modulok száma 96
- A szekrény 6 soros, 144 modulus legyen
- A szekrény elhelyezése falon kívüli

<div>RENTERV</div>		TERVEZŐ-ROVONYLTÓ KFT. 9700 Szombathely, Szelei K. u. 14. Telefon: 94/343-409	
Műhely: Csőöfövek Község Önkormányzata Csőöfövek Vasút u. 5.		Rajtszám:	
Munka megnevezése: BŐLCSÖDE MALKITÁS CSÖÖFÖVEK, PETÖF U. 1. HRSZ: 515/1		GE-005	
Rajz megnevezése: EK jelti Konyha elosztó terve			
Ögymezelő: Tölgyes Emőné	Építész tervező: Berkó János É-18-208	Gépfész tervező: Kaposi Zsolt /G-18-544/	Törzsszám:
	Statikus tervező:	Elektronikus tervező: Molnar József V-11-18-0006	Materialny: M 0
		Dátum:	2020. 09.
EZ A TERV A RENOTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA, VEDELMT A 1999LXXV. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA. A KIVTELZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLNŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESITENII.			